


Hormi 1:20

Savuhormi on CE-merkitty, 745/2017 YM:n asetuksen mukainen hormi. Tulisijat ja hormit on eristettävä palavista materiaaleista em. asetuksessa annettujen määräysten ja valmistajan antamien turvaetäisyyksien edellyttämällä tavalla.

Hormin mitoitus valitaan tulisijan paloturvallisuusvaatimusten mukaisesti.

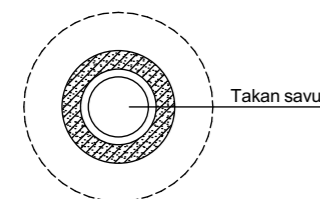

YP 1

Huopakate
Aluskate
Vesikattolauta 27x95 mm
Tuuletusrako min 95 mm
Kattorakenteet rakennesuunn. mukaan
Ekovilla 600 mm
Ilmansulkupaperi
Koolaus 2 kpl x 22 mm
Sisäverhouslevy tai -paneeli
Pintakäsittely

U-arvo: 0,09 W/(m2K)

US 1

Pintakäsittely
Lamellihiirsi 225x203 mm
Pintakäsittely

U-arvo: 0,48 W/(m2K)

VP 1

Pintakäsittely
Pintamateriaali, Parketti/laatta
Tarvittaessa vedeneristys
OBS-levy
Koolaus
POSI-Palkisto, rakennesuunnitelmien mukaisesti
+ eriste 100 mm
Ilmansulkupaperi
Koolaus 2 kpl x 22 mm
Sisäverhousmateriaali

AP 1

Pintakäsittely
Pintamateriaali
Tarvittaessa vedeneristys
Teräsbetonilaatta 100 mm
Irroituskaista, esim. valukreppi
Solumuovieriste 250 mm, saumat limittäin
Sisätäyttö, kerroksittain tiivistetty karkea sora
Suodatinkangas KL 2, limitys min. 500 mm
Tiivistetty pohjan tasauskerros
Häiriintymätön perusmaa tai tiivistetty täyttö

U-arvo: 0,15 W/(m2K)

Perustukset ja salaojat erillisen suunnitelman mukaan.

Ikkunat MSEA, selektiivilasit: U-arvo 1,0 W/m²K
Ikkunat HTWS: U-arvo 0,6 W/m²K

Ikkunan tai oven lasiosan ollessa alle 700 mm lattiatasosta turvalasina on käytettävä karkaistua / laminoitua lasia.
Kun ikkunasta on putoamisvaara, on käytettävä laminoitua lasia.

Ranskalaisten parvekkeiden lasikaide laminoitua lasia.

VS 1 (kevyt väliseinä)

Pintakäsittely
Kipsilevy EK 13 mm
Runko 42x66 mm
+ ekovillalevy 45 mm
Kipsilevy EK 13 mm
Pintakäsittely

VS 2 (Huoneistojen välinen seinä) EI30, dB 55

Pintakäsittely
Hirsipaneeli 27 mm
Koolaus 22mm
Kipsilevy Gyproc GH 13 Habito 13 mm
+ Kipsilevy Gyproc GN 13 normaali 13 mm
Runko 42x66 mm + ekovillalevy 45 mm
Tuuletusväli
Runko 42x66 mm + ekovillalevy 45 mm
Kipsilevy Gyproc GN 13 normaali 13 mm
+ Kipsilevy Gyproc GH 13 Habito 13 mm
Koolaus 22mm
Hirsipaneeli 27 mm
Pintakäsittely

US 2 (varaston ulkoseinä)

Pintakäsittely
Hirsipaneeli, kuusi, 27x203 mm
Koolaus 32mm
Tuulensuojalevy 12mm
Pystyrunko 45x145mm K600

VS-3 (varaston väliseinä) EI30

Pintakäsittely
Kipsilevy 2 kpl x 13 mm
Koolaus 22mm
Pystyrunko 45x145mm K600
Koolaus 22mm
Kipsilevy 2 kpl x 13 mm
Pintakäsittely

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/No	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
LAMMINRAHKA	1522	- 3 -	
RAKENNUSOIMENPIDE		PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No
UUDISRAKENNUS		PÄÄPIIRUSTUS	3 / 4
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
AS OY HALTIJANMÄEN SAARNI		PARITALO A	1:100
PARITALO A		- Leikkaus A-A	
Haltijankaari KANGASALA		SUUNN. ALA	TYÖ No
		PIIR.No	MUUTOS
 JANNE KANTÉE ARKKITEHTI SAFA		 Honkatalot	
TAMPELLAN ESPLANADI, 33100 TAMPERE PUH.: + 358 50 552 62 94 E-MAIL: janne.kantee@honkatalot.fi		PÄIVÄYS 29.09.2021	YHT.HENK. JANNE KANTÉE
		PIIRTÄNYT	KV